

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

для линейного объекта ВЛ-10 кВ протяжённостью 0,9 км, строительство КЛ-10 кВ протяжённостью 0,42 км,
установка ПКУ-10 кВ
 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Омская область, муниципальный район Омский, сельское поселение Розовское, село Розовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	5748 кв.м ± 16.88 кв.м
3	Иные характеристики объекта	1. Цель установления публичного сервитута: публичный сервитут в целях строительства, реконструкции, эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, необходимых подключения(технологического соединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения на часть земельных участков с кадастровыми номерами 55:20:200802:1573, 55:20:200802:100, 55:20:000000:5047, 55:20:000000:5585, 55:20:000000:7487, 55:20:200801:259 и в не разграниченных землях кадастровых кварталов: 55:20:200802,55:20:200801. Владелец публичного сервитута: ПАО "Россети Сибири". ИНН -2460069527, ОГРН-1052460054327. Почтовый адрес:644037, Омская область, г.Омск, ул. Некрасова, д. 1. Адрес электронной почты: omskenargo@om.rosseti-sib.ru 2. Срок публичного сервитута: Продолжительность: 49 лет

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	450877.02	2184908.09	Геодезический метод	0.10	—
2	450880.31	2184911.16	Геодезический метод	0.10	—
3	450813.40	2184983.02	Геодезический метод	0.10	—
4	450614.79	2185255.82	Геодезический метод	0.10	—
5	450593.14	2185270.39	Геодезический метод	0.10	—
6	450148.22	2184928.78	Геодезический метод	0.10	—
7	450143.71	2184934.70	Геодезический метод	0.10	—

8	450126.20	2184922.78	Геодезический метод	0.10	—
9	449934.86	2184794.74	Геодезический метод	0.10	—
10	449937.36	2184791.00	Геодезический метод	0.10	—
11	450128.72	2184919.05	Геодезический метод	0.10	—
12	450142.71	2184928.58	Геодезический метод	0.10	—
13	450147.37	2184922.46	Геодезический метод	0.10	—
14	450593.31	2185264.85	Геодезический метод	0.10	—
15	450611.62	2185252.53	Геодезический метод	0.10	—
16	450809.92	2184980.16	Геодезический метод	0.10	—
1	450877.02	2184908.09	Геодезический метод	0.10	—


3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута

для линейного объекта ВЛ-10 кВ протяженностью 0,9 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,42 км, установка ПКУ-10 кВ

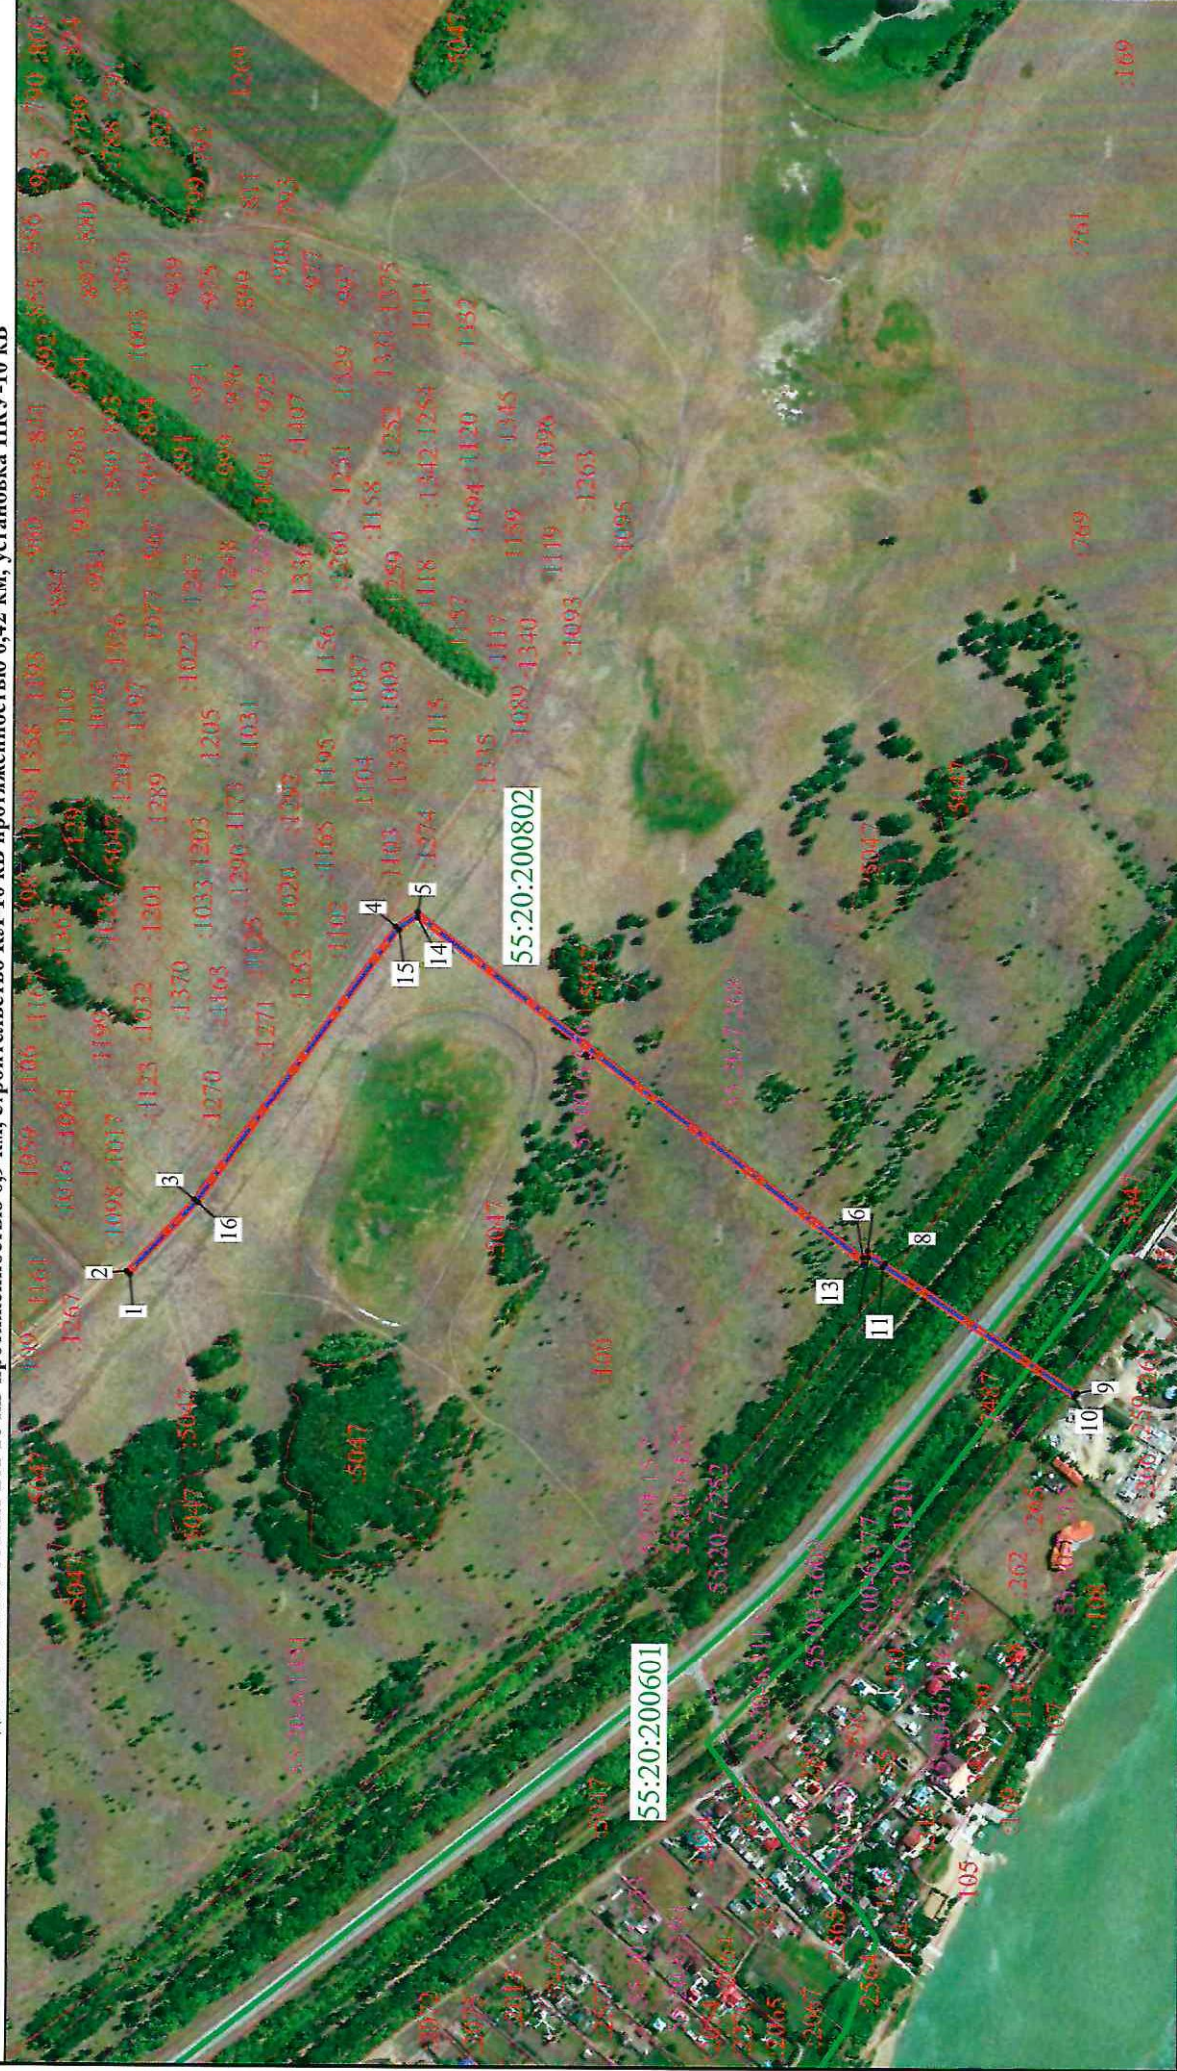

Используемые условные знаки и обозначения:

• 6

- характерные точки границ публичного сервитута



- граница публичного сервитута



- ось проектируемого объекта

55:20:200802

- граница и номер кадастрового квартала

:769

- граница и номер земельного участка, учтенного в ЕГРН

55:20:7.268

- границы и номер ЗОУИТ, внесенные в ЕГРН

1:7 500